

1 温度管理報告書

前回DATA読込

閉じる

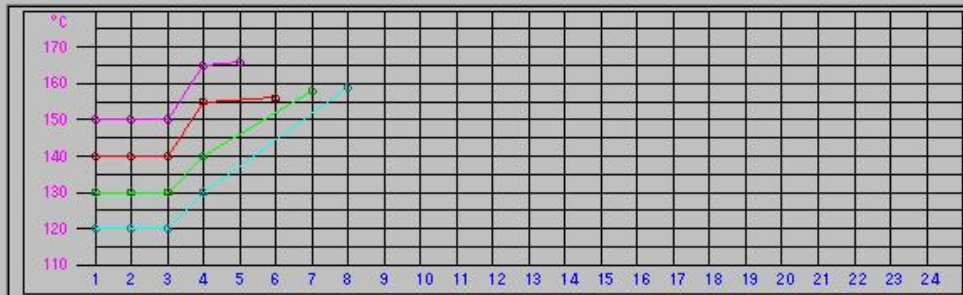
プリンタ 出力

表 (基) 層工溫度管理報告書

工事名	ああああああああああああああああ	舗設年月日	10	年	11	月	12	日
路線名	いはいはいはいはいはいはいはい	気温・10時	20℃					
施工者	うううううううううううううう	気温・12時	25℃					
測定者	ええええええええええええええええ	気温・15時	30℃					


	工事名	ああああああああああああああああああ
--	-----	--------------------

合材鋪設溫度

[illegible]

路線名		気温・10時	20℃
施工者		気温・12時	25℃
測定者		気温・15時	30℃

工事名	ああああああああああああああああああああああああああああああ
-----	--------------------------------

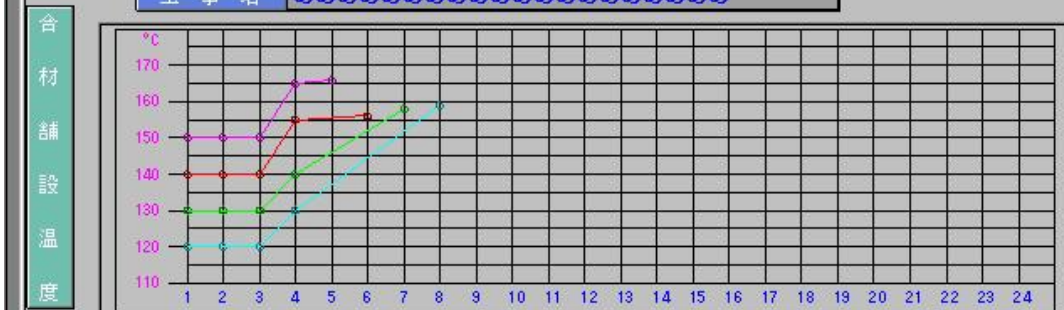[illegible]

総合温度管理報告書システム
ファイル(F) ウィンドウ(W) 設定(D) ヘルプ(H)

温度管理
報告書

温度管理報告書
前回DATA読込

表 (基) 層工温度管理

工事名
ああああああああああああああああ

路線名
いいいいいいいいいいいいいいいい

施工者
うううううううううううううう

測定者
ええええええええええええええ

工事名
ああああああああああああああああ

出荷温度
120 120 120 130 159

(台)
1

到着温度
130 130 130 140 158

出力フォーム
プリント設定 補正 プリント出力

表 (基) 層工温度管理報告書
出荷温度 到着温度 舗設温度 転圧温度
工事名 あああああああああああああああああ... 路線名 いいいいいいいいいいいいいいいい... 施工者 うううううううううううううう... 測定者 ええええええええええええええ...

舗設年月日	10 年	11 月	12 日	気 温	10時 20.0 °C	12時 25.0 °C	15時 30.0 °C
合 材	170						
舗 設	150						
温 度	140						
度	130						
	120						
	110						
出荷温度	120	120	120	130	159		
到着温度	130	130	130	140	158		
舗設温度	140	140	140	155	158		
転圧温度	150	150	150	155	158		
出荷温度max=	120 °C	min=	110 °C	ave=	130 °C	到着温度max=	158 °C
舗設温度max=	140 °C	min=	110 °C	ave=	138 °C	転圧温度max=	158 °C

ステータス
2005/10/31 17:37