

総合CBR試験システム

ファイル(F) ウィンドウ(W) 設定(D) ヘルプ(H)

一覧表 設計 CBR試験 液性塑性 限界試験 フリ分け 試験 モールド 重量登録 容器重量 登録

### 土質試験結果一覧

全データ リフレッシュ 土質試験結果一覧 一部データ 再引継ぎ

事業名 ふるさと林道峠岩戸線 3工区

路線名 林道峠岩戸線

箇所名 旧置群郡山町厚地内

試験者 鈴木 一郎


前回DATA読み 閉じる プリント出力 1

| 測点        | NO: BP  | 文 字   | 深 さ (m) |
|-----------|---------|-------|---------|
| 1         |         | 砂質土   | 10 緑    |
| 2         |         | CH    | 20 赤    |
| 3         |         |       |         |
| 4         |         |       |         |
| 5         |         |       |         |
| 第一層       | 砂利層 GW  |       | 50 黄    |
| 第二層       | 第一層 GP  |       | 50 黒    |
| 第三層       | 第二層 GMd |       | 50 茶    |
|           | 第一層     | 第二層   | 第三層     |
| N . M . C | 27.06   | 27.09 | 53.60   |
| L . L     | 42.36   | 42.24 | 87.10   |
| P . L     | 18.8    | 18.7  | 34.60   |
| P . I     | 23.56   | 23.54 | 52.50   |

ハ ッ テ

一覧表  
作成設計  
CBR試験液性塑性  
限界試験フルイ分け  
試験モールド  
重量登録容器重量  
登録

|                |              |       |       |
|----------------|--------------|-------|-------|
| P . I          | 23.56        | 23.54 | 52.50 |
| 75 $\mu$ 通過率   | 26.9         | 4.9   | 16.2  |
| 4.750 $\mu$ // | 93.5         | 87.6  | 89.7  |
| 土 の 色          | 茶褐色          | 灰褐色   | 黄褐色   |
| 分 類 名          | GW           | GP    | Gmd   |
| C . B . R 値    | 1.7          | 1.7   | 1.07  |
| 平 均            | 1.7 %        |       |       |
| 備 考            | PPPPPPPPPPPP |       |       |




1

二列目

|                |              |       |         |
|----------------|--------------|-------|---------|
| 測 点            | NO : GP      |       |         |
|                | 文            | 字     | 深 さ (m) |
| 1              | アスファルト       |       | 10      |
| 2              | コンクリート       |       | 20      |
| 3              |              |       |         |
| 4              |              |       |         |
| 5              |              |       |         |
| 第一層            | 砂利層 GMu      |       | 50      |
| 第二層            | 第一層 GC       |       | 50      |
| 第三層            | 第二層 SW       |       | 50      |
|                | 第一層          | 第二層   | 第三層     |
| N . M . C      | 53.60        | 53.60 | 53.60   |
| L . L          | 87.10        | 87.10 | 87.10   |
| P . L          | 34.60        | 34.60 | 34.60   |
| P . I          | 52.50        | 52.50 | 52.50   |
| 75 $\mu$ 通過率   | 27           | 6.8   | 19.1    |
| 4.750 $\mu$ // | 93.6         | 92.1  | 89.7    |
| 土 の 色          | 緑            | 青     | 赤       |
| 分 類 名          | GMu          | GC    | SW      |
| C . B . R 値    | 1.07         | 1.07  | 1.07    |
| 平 均            | 1.0 %        |       |         |
| 備 考            | PPPPPPPPPPPP |       |         |

ハ ッ テ

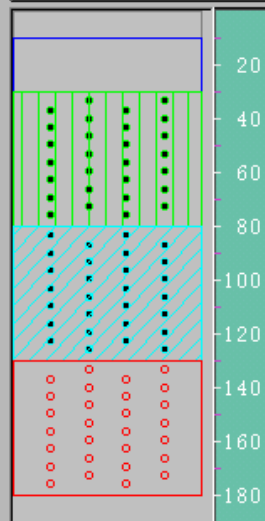


1

三列目

|     |         |   |         |
|-----|---------|---|---------|
| 測 点 | NO : DP |   |         |
|     | 文       | 字 | 深 さ (m) |
| 1   | アスファルト  |   | 10      |
| 2   | 砂利      |   | 10      |
| 3   | コンクリート  |   | 10      |
| 4   |         |   |         |
| 5   |         |   |         |

ハ ッ テ




## 総合CBR試験システム

ファイル(F) ウィンドウ(W) 設定(D) ヘルプ(H)

一覧表  
作設計  
CBR試験液性塑性  
限界試験フルイ分け  
試験モールド  
重量登録容器重量  
登録


|             |                             |       |       |
|-------------|-----------------------------|-------|-------|
| 第二層         | 第一層 S M d                   | 50    |       |
| 第三層         | 第二層 S M u                   | 50    |       |
|             | 第一層                         | 第二層   | 第三層   |
| N . M . C   | 53.60                       | 53.60 | 53.60 |
| L . L       | N P                         | 87.10 | 87.10 |
| P . L       | N P                         | 34.60 | 34.60 |
| P . I       | N P                         | 52.50 | 52.50 |
| 75 μ 通過率    | 65.3                        | 65.3  | 65.3  |
| 4.750 μ //  | 98.6                        | 98.6  | 98.6  |
| 土 の 色       | 青                           | 赤     | 赤     |
| 分 類 名       | SP                          | SM    | GM    |
| C . B . R 値 | 1.7                         |       |       |
| 平 均         | 1.7 %                       |       |       |
| 備 考         | K K K K K K K K K K K K K K |       |       |

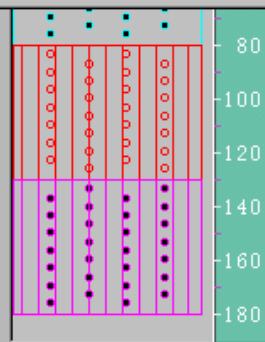

1

## 四列目

|             |                             |       |         |
|-------------|-----------------------------|-------|---------|
| 測 点         | NO : SC                     |       |         |
|             | 文                           | 字     | 深 さ (m) |
| 1           | コンクリート                      |       | 10      |
| 2           | アスファルト                      |       | 5       |
| 3           | 砂利                          |       | 5       |
| 4           | 砂                           |       | 5       |
| 5           | 粘土                          |       | 5       |
| 第一層         | 砂利層 SC                      |       | 50      |
| 第二層         | 第一層 ML                      |       | 50      |
| 第三層         | 第二層 CL                      |       | 50      |
|             | 第一層                         | 第二層   | 第三層     |
| N . M . C   | 47.70                       | 47.70 | 47.70   |
| L . L       | 79.10                       | 79.10 | 79.10   |
| P . L       | 52.10                       | 52.10 | 52.10   |
| P . I       | 27.00                       | 27.00 | 27.00   |
| 75 μ 通過率    | 68.2                        | 98.2  | 98.2    |
| 4.750 μ //  | 98.8                        | 98.8  | 98.8    |
| 土 の 色       | 黄                           | 赤     | 緑       |
| 分 類 名       | SC                          | ML    | CL      |
| C . B . R 値 | 0.99                        | 0.99  | 0.99    |
| 平 均         | 0.9 %                       |       |         |
| 備 考         | L L L L L L L L L L L L L L |       |         |

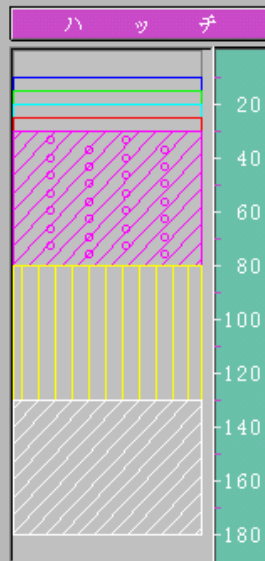

1

## 土質試験結果一覧表

(別紙様式-2)

|     |               |     |      |
|-----|---------------|-----|------|
| 事業名 | ふるさと林道岩戸線 3工区 | 設計者 | 鈴木一郎 |
| 路線名 | 林道岩戸線         |     |      |
| 箇所名 | 日置群山#1号地内     |     |      |

| 測 点              |               | NO : BP                                                        |       |       | NO : GP                                                        |       |       | NO : DP                                                        |       |       | NO : SC                                                        |       |       |
|------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|-------|-------|----------------------------------------------------------------|-------|-------|----------------------------------------------------------------|-------|-------|----------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 区 分              |               | 文 字                                                            | ハ ッ チ | 色     | 文 字                                                            | ハ ッ チ | 色     | 文 字                                                            | ハ ッ チ | 色     | 文 字                                                            | ハ ッ チ | 色     |
| 柱<br>状<br>図      | 20cm          | 表層土                                                            |       | 10 緑  | アスファルト                                                         |       | 10    | アスファルト                                                         |       | 10    | コンクリート                                                         |       | 10    |
|                  | 40            | CH                                                             |       | 20 赤  | コンクリート                                                         |       | 20    | コンクリート                                                         |       | 20    | アスファルト                                                         |       | 20    |
|                  | 60            | 砂利層 GW                                                         |       | 50 黄  | 砂利層 GMu                                                        |       | 50    | 砂利層 SP                                                         |       | 50    | 砂利層 SC                                                         |       | 50    |
|                  | 80            |                                                                |       |       |                                                                |       |       |                                                                |       |       |                                                                |       |       |
|                  | 100cm         | 第一層 GP                                                         |       | 50 黒  | 第一層 GC                                                         |       | 50    | 第一層 SMD                                                        |       | 50    | 第一層 ML                                                         |       | 50    |
|                  | 120           |                                                                |       |       |                                                                |       |       |                                                                |       |       |                                                                |       |       |
|                  | 140           | 第二層 GMD                                                        |       | 50 茶  | 第二層 SW                                                         |       | 50    | 第二層 SMu                                                        |       | 50    | 第二層 CL                                                         |       | 50    |
|                  | 160           |                                                                |       |       |                                                                |       |       |                                                                |       |       |                                                                |       |       |
| 180cm            |               |                                                                |       |       |                                                                |       |       |                                                                |       |       |                                                                |       |       |
| 室<br>内<br>試<br>験 | N . M . C     | 27.06                                                          | 27.09 | 53.60 | 53.60                                                          | 53.60 | 53.60 | 53.60                                                          | 53.60 | 53.60 | 47.70                                                          | 47.70 | 47.70 |
|                  | L . L         | 42.36                                                          | 42.24 | 87.10 | 87.10                                                          | 87.10 | 87.10 | NP                                                             | 87.10 | 87.10 | 79.10                                                          | 79.10 | 79.10 |
|                  | P . L         | 18.80                                                          | 18.70 | 34.60 | 34.60                                                          | 34.60 | 34.60 | NP                                                             | 34.60 | 34.60 | 52.10                                                          | 52.10 | 52.10 |
|                  | P . I         | 23.56                                                          | 23.54 | 52.50 | 52.50                                                          | 52.50 | 52.50 | NP                                                             | 52.50 | 52.50 | 27.00                                                          | 27.00 | 27.00 |
|                  | T S α 通 過 率   | 26.9                                                           | 4.9   | 16.2  | 27.0                                                           | 6.8   | 19.1  | 65.3                                                           | 65.3  | 65.3  | 68.2                                                           | 98.2  | 98.2  |
|                  | 4 . T S v     | 93.5                                                           | 87.6  | 89.7  | 93.6                                                           | 92.1  | 89.7  | 98.6                                                           | 98.6  | 98.6  | 98.8                                                           | 98.8  | 98.8  |
|                  | 土 の 色         | 茶褐色                                                            | 灰褐色   | 黄褐色   | 緑                                                              | 青     | 赤     | 青                                                              | 赤     | 赤     | 黄                                                              | 赤     | 緑     |
|                  | 分 類 名         | GW                                                             | GP    | GMd   | GMu                                                            | GC    | SW    | SP                                                             | SM    | GM    | SC                                                             | ML    | CL    |
| C . B . R 値      | 1.7           | 1.7                                                            | 1.1   | 1.1   | 1.1                                                            | 1.1   | 1.7   |                                                                |       | 1.0   | 1.0                                                            | 1.0   |       |
| 平<br>均<br>値      | 計 算 式         | $CBR = \{ (h_1 CBR_1 + CBR_2 \cdots h_n CBR_n) / 100 \}^{1/2}$ |       |       | $CBR = \{ (h_1 CBR_1 + CBR_2 \cdots h_n CBR_n) / 100 \}^{1/2}$ |       |       | $CBR = \{ (h_1 CBR_1 + CBR_2 \cdots h_n CBR_n) / 100 \}^{1/2}$ |       |       | $CBR = \{ (h_1 CBR_1 + CBR_2 \cdots h_n CBR_n) / 100 \}^{1/2}$ |       |       |
|                  | 平 均 C . B . R | 1.7 %                                                          |       |       | 1.0 %                                                          |       |       | 1.7 %                                                          |       |       | 0.9 %                                                          |       |       |