【ﾋﾟｰｼｰ・ﾈｯﾄﾜｰｸ ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ】 click!! ⇒ http://www.pcn-soft.com/

現場密度試験総括表

工 事 名　ああああああああああああああああああああああああああああああ
いいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいい

工　　種	修正ＣＢＲ値（％）	最大乾燥密度（t／m³）	最適含水比（％）	塑性指数
下層路盤工 シラス	38.5	1.295	23.50	ＮＰ

No.	乾燥密度（t／m³）	含水比（％）	締固め度（％）
ＢＰ＋１６．０　Ｂ～Ｃ間００	1.250	20.42	96.5
ＢＰ＋３９．９　Ｅ	1.260	21.06	97.3
ＢＰ＋５１．６　Ａ～Ｂ間	1.252	20.54	96.7
ＢＰ＋５１．６　Ｃ～Ｄ間	1.263	20.79	97.5
５	1.255	20.71	96.9
６	1.272	21.66	98.2
７	1.250	20.42	96.5
８	1.260	21.06	97.3
９	1.252	20.54	96.7
１０	1.263	20.79	97.5
１１	1.250	20.42	96.5
１２	1.245	20.37	96.0
１３	1.240	20.32	95.5
１４	1.235	20.27	95.0
１５	1.230	20.22	94.5
１６	1.225	20.17	94.0

密 度 試 験 管 理 図
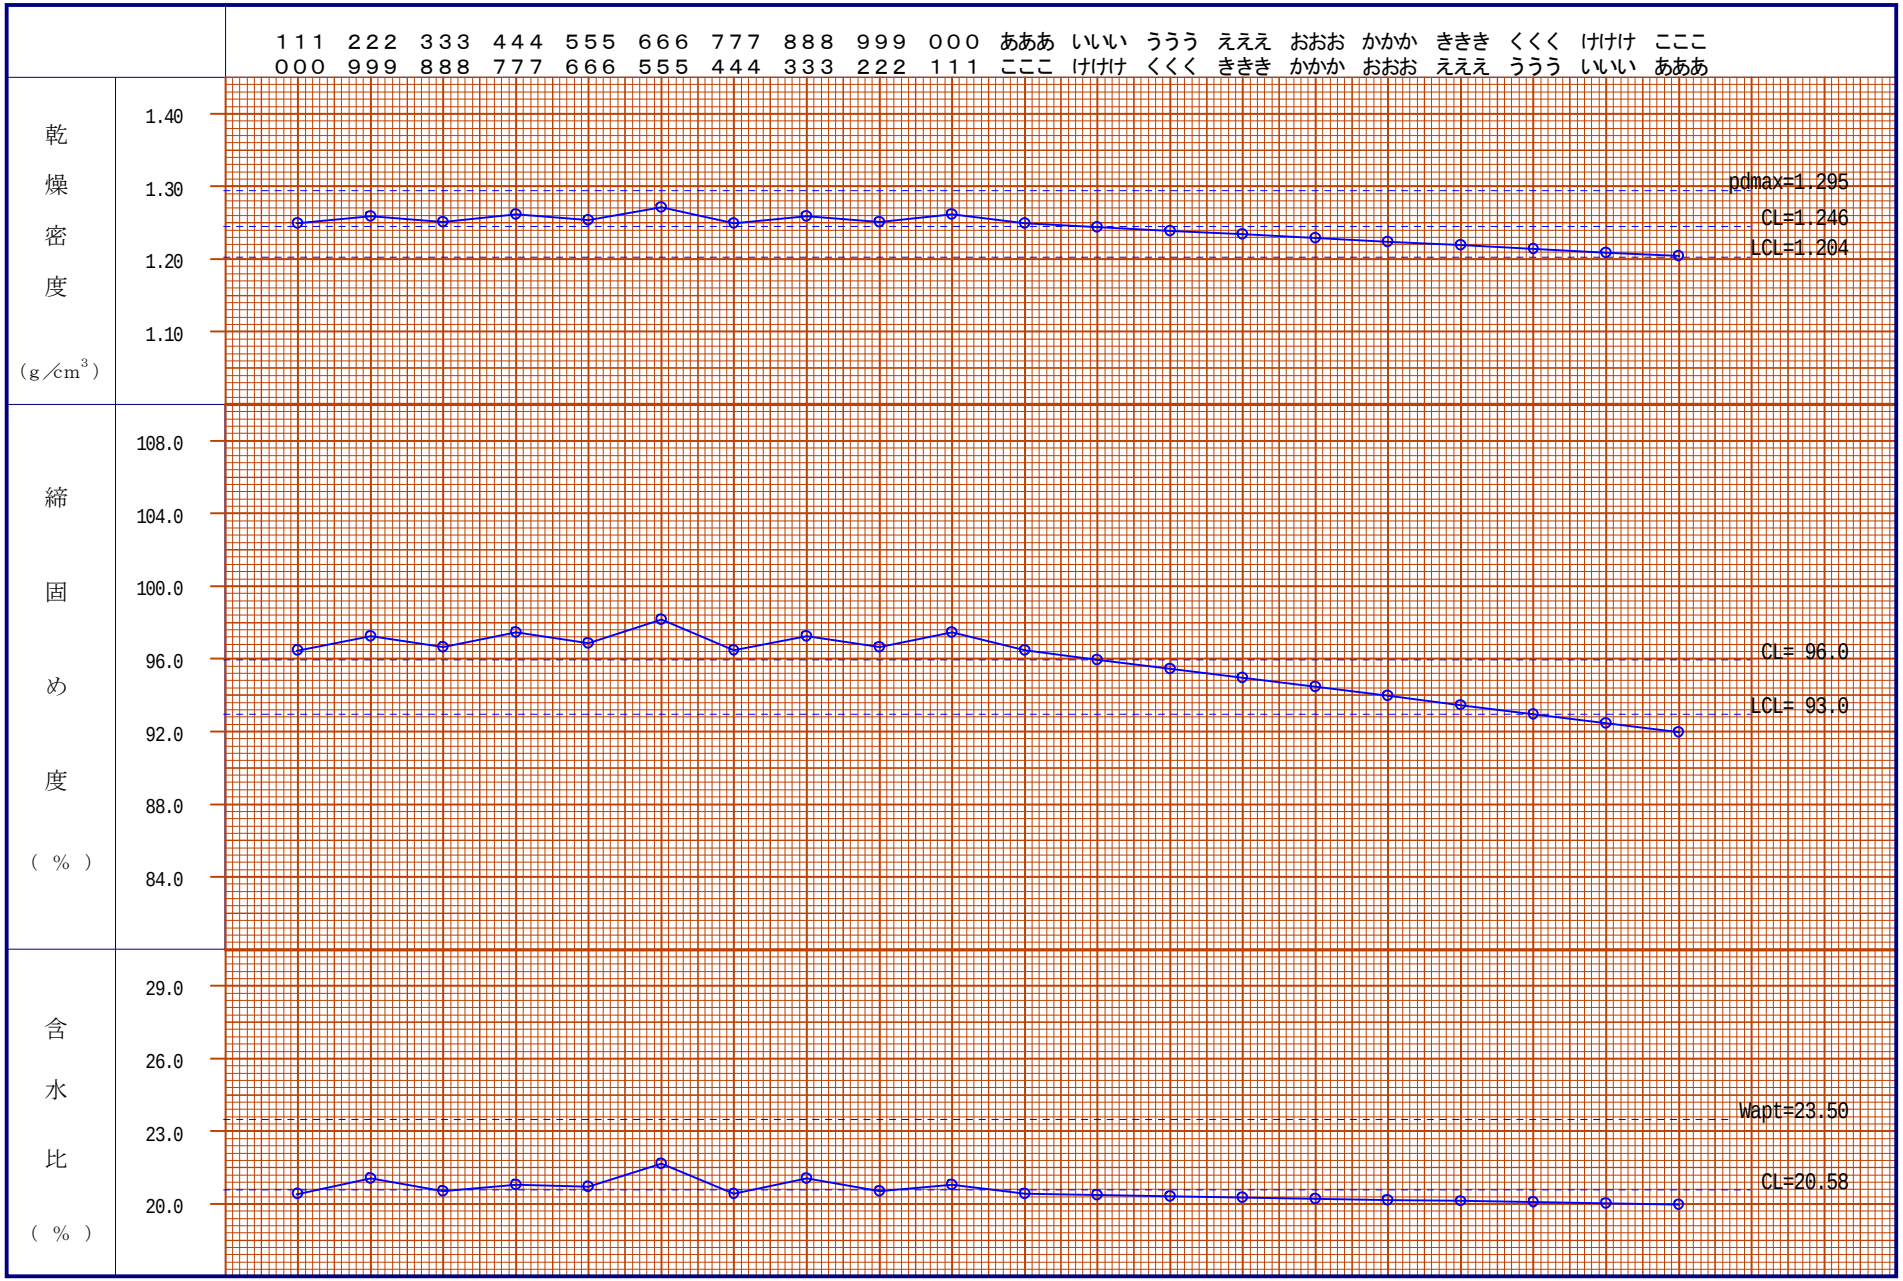
工 事 名 ああああああああああああああああああああああああああああああ
いいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいい