【 ﾋﾟｰｼｰ・ﾈｯﾄﾜｰｸ ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ 】 click!! ⇒ http://www.pcn-soft.com/

現場密度試験総括表

工 事 名　ああああああああああああああああああああああああああああああ
いいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいい

工　　種	最大乾燥密度 (t／m³)	最適含水比 (%)
うううううううう 盛　土　工	1.333	26.68

No.	乾燥密度 (t／m³)	含水比 (%)	締固め度 (%)
１１１１１１１１１１１１１１１	1.249	20.86	93.7
２２２２２２２２２２２２２２２	1.248	21.01	93.6
３３３３３３３３３３３３３３３	1.233	21.73	92.5
４４４４４４４４４４４４４４４	1.253	22.66	94.0
５５５５５５５５５５５５５５５	1.236	22.06	92.7
６６６６６６６６６６６６６６６	1.247	22.65	93.6
７７７７７７７７７７７７７７７	1.245	22.20	93.4
８８８８８８８８８８８８８８８	1.234	22.51	92.6
９９９９９９９９９９９９９９９	1.233	21.81	92.5
１０１０１０１０１０１０１０１０			
平　均	1.243	21.84	93.2
設　計	1.333	26.68	
規　格	1.200　以上		$\overline{X}$10＝ 90.0　以上

密 度 試 験 管 理 図
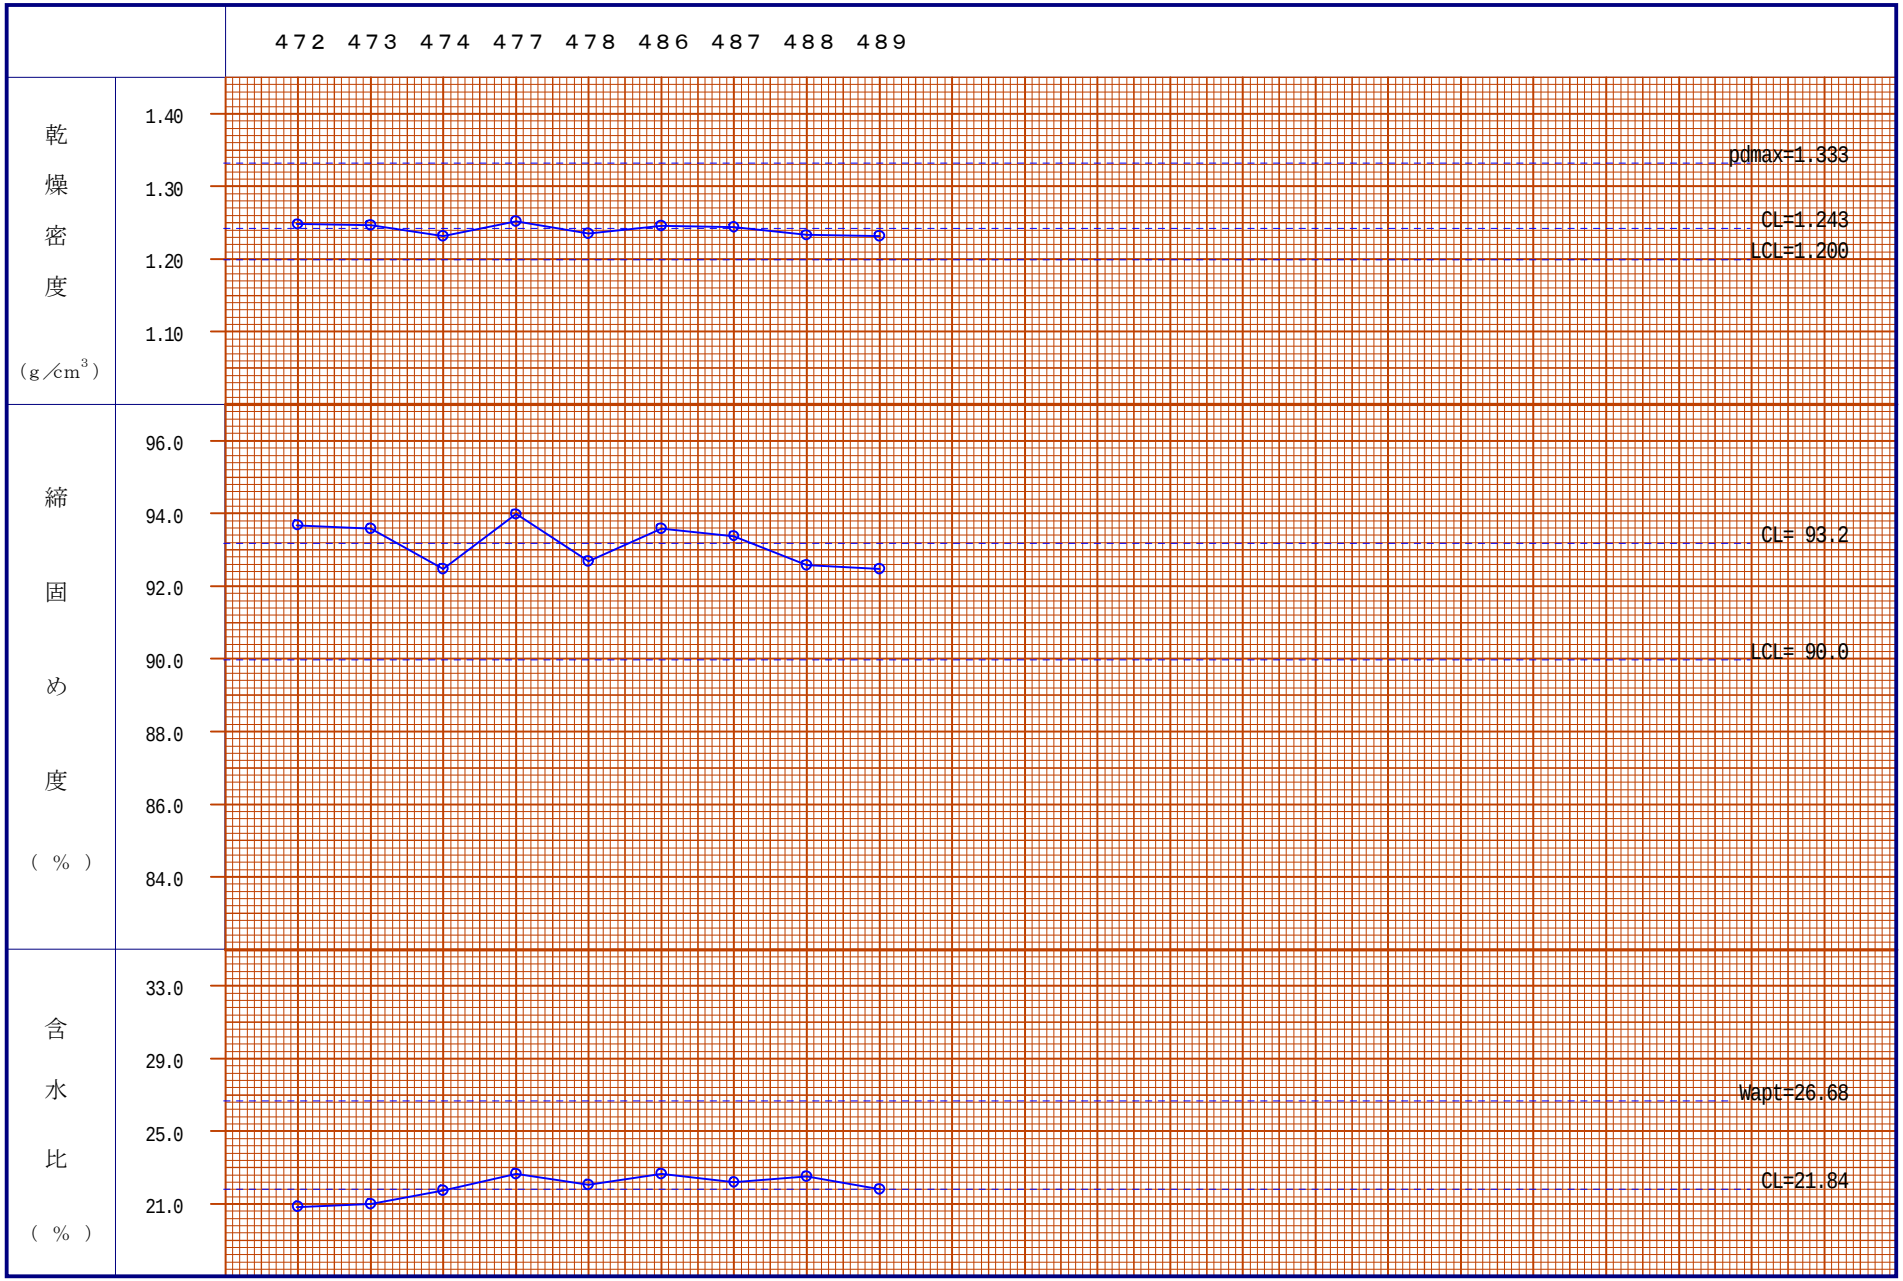
工 事 名 ああああああああああああああああああああああああああああああああああああ
いい