

舗装試験法便覧 JIS A 1102	粗骨材のふるい分け試験 (アスファルト混合物、路盤用)	
-----------------------	--------------------------------	--

調査名 品質管理


試験年月日 2007/10/10

施工場所 福岡中央工区〇〇△□番地

試験者 ピーシー・ネットワーク

産地名	福岡県〇〇△□
依頼者名	株式会社 〇〇△□建設
試料の採取位置	福岡県福岡市〇〇△□1工区
資料の種類	再生クラシャーラン RC-40 (新40%:再Con50%:再As10%) 粒度範囲(mm): 40~0
資料総質量	8381.0(g)

ふるい目の呼び寸法 (mm)	累加残留資料質量 (g)	加積残留率 (%)	通過質量百分率 (%)	粒度範囲 (通過質量百分率)
53.0	—	—	—	100
37.5	0.0	0.0	100.0	95 ~ 100
31.5	—	—	—	—
26.5	—	—	—	—
19.0	2437.0	29.1	70.9	50 ~ 80
13.2	—	—	—	—
9.5	—	—	—	—
4.75	2437.0	29.1	70.9	50 ~ 80
2.36	5538.0	66.1	33.9	15 ~ 40
1.18	—	—	—	—
0.6	—	—	—	—
0.425	6360.0	75.9	24.1	5 ~ 25
0.3	—	—	—	—
0.15	—	—	—	—
0.075	8032.0	95.8	4.2	—
計	8381.0	100.0		

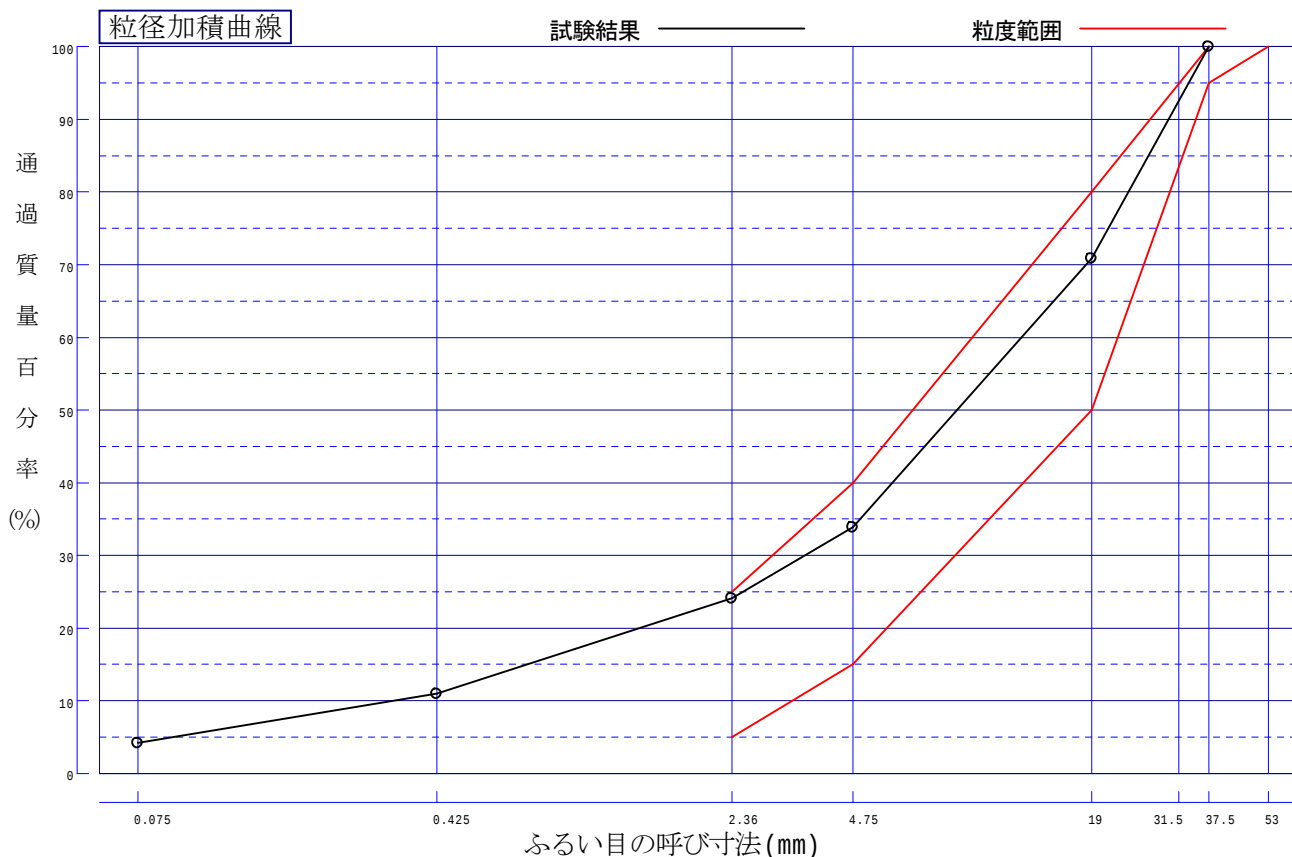

特記事項：テストデータです。地名等架空のものです。